报告编号: 2023101149







检验报告

委托单位名称: 苏州东帝士纤维地毯有限公司

产品名称型号: 尼龙方块地毯

克重: 5300g/m² 厚度: 8.4mm

检验类别:型式检验(安全性能)

应急管理部四川消防研究所(SCFRI) 国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC)

应急管理部四川消防研究所(SCFRI) 国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC) 检验报告



报告编号: 2023101149

共4页第1页

报古狮写: △	2023101149		共 4 页 第 1 页			
产品名称	尼龙方块地毯	型号规格	克重: 5300g/m² 厚度: 8.4mm			
委托单位	苏州东帝士纤维地毯有限公司	商 标	TUNTEX			
生产单位	苏州东帝士纤维地毯有限公司	检验类别	型式检验(安全性能)			
送检单位	苏州东帝士纤维地毯有限公司	抽样基数	560 m ²			
抽样单位	应急管理部四川消防研究所	抽样日期	2023. 08. 04			
抽样地点	东帝士仓库	到样日期	2023. 08. 07			
检验地点	本实验室	检验日期	2023. 08. 24~2023. 09. 06			
样品数量	5 m ²	样品编号	YP23003756			
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	燃烧性能B ₁ 级(铺地材料)适用项目					
	经检验,该制品所检项目符合燃烧性能C-s1, t1级的规定要求。					
检	按GB 8624-2012判定,该制品燃烧性能达到难燃B₁(C-s1, t1)级。					
验	(以下空白)					
结						
论			检验检测专用章			
	3	签发日期:	2023年09月11日 <u>检验检测专用章</u>			
备注	本报告仅对所承检项目负责。		17227.171/1 4 / 11 +			

批准: 04...3

审核: 中旬

编制

1 %

应急管理部四川消防研究所(SCFRI) 国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC) 检验结果汇总表

报告编号: 2023101149

共4页第2页

JIV H-I	.,	2020.0					71- 7-
序号		检验项目	检验方法	标准要求		检验结果	结 论
1	20	s内焰尖高度,mm	GB/T 8626- 2007	С	≤150	85	合格
2	辐射热源性	临界辐射通量, kW/m²	GB/T 11785- 2005	级	≥4.5	5. 6	合格
		产烟量,%×min	GB/T 11785- 2005	s1 级	≤750	129	符合
3		产烟毒性等级	GB/T 20285- 2006	t1 级	达到ZA₃级	ZA ₃ 级	符合
		以	下		空	白	
				2			
	-						
备注							

应急管理部四川消防研究所(SCFRI) 国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC) 检验报告

报告编号: 2023101149

共4页第3页

生产单位	苏州东帝士纤维地毯有限公司					
地 址	江苏省太仓市城厢镇体育西路二0四国道西侧一号					
邮政编码						
联系电话	13812911693	传 真	/			


产品说明:

该制品主要成份为尼龙66纱线,底背为PVC+玻璃纤维。制品厚度为8.4mm。

(以上信息由送检单位提供)

样品照片:

备注

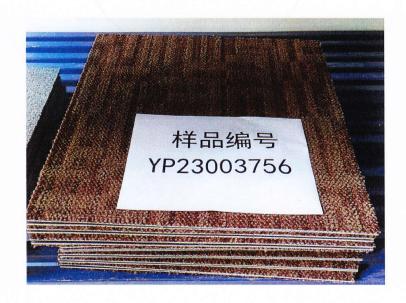

检验地点:四川省都江堰市学府路358号。

本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

应急管理部四川消防研究所(SCFRI) 国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC) 检验报告

报告编号: 2023101149

共4页第4页

GB/T 11785-2005试样照片 YP23003756 YP23003756 试验前 试验后